

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»
С.Н. Деев
"15" 12 2018г.

Прейскурант цен

на услуги по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту внутреннего газопровода и бытового газового оборудования жилых зданий на 2019 год

(цены по Сахалинской области для физических лиц)

№№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Итого без НДС	Цена для населения (с НДС)
1	2	3	4	5
Раздел 1. Техническое обслуживание бытового газоиспользующего оборудования				
1	Техническое обслуживание плиты двухгорелочной газовой	плита	724,32	869,19
2	Техническое обслуживание плиты трехгорелочной газовой	плита	841,78	1010,13
3	Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной газовой	плита	959,23	1151,08
4	Техническое обслуживание двухгорелочной газовой варочной панели с духовым шкафом	плита	714,53	857,44
5	Техническое обслуживание трехгорелочной газовой варочной панели с духовым шкафом	плита	841,78	1010,13
6	Техническое обслуживание четырехгорелочной газовой варочной панели с духовым шкафом	плита	959,23	1151,08
7	Техническое обслуживание двухгорелочной газовой варочной панели без духового шкафа	плита	125,22	150,26
8	Техническое обслуживание трехгорелочной газовой варочной панели без духового шкафа	плита	302,60	363,12
9	Техническое обслуживание четырехгорелочной газовой варочной панели без духового шкафа	плита	626,07	751,29
10	Техническое обслуживание плиты двухгорелочной газовой с электрическим духовым шкафом.	плита	634,26	761,12
11	Техническое обслуживание плиты трехгорелочной газовой с электрическим духовым шкафом	плита	803,40	964,08
12	Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной газовой с электрическим духовым шкафом	плита	944,35	1133,22
13	Техническое обслуживание духового шкафа	шкаф	563,38	676,05
14	Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой двухгорелочной газовой	установка	845,20	1014,24
15	То же, с плитой трехгорелочной	установка	991,28	1189,54
16	То же, с плитой четырехгорелочной	установка	1126,93	1352,31
17	Техническое обслуживание газобаллонной установки, установленной в шкафу, с плитой двухгорелочной.	установка	1116,50	1339,80
18	То же, с плитой трехгорелочной	установка	1231,28	1477,53
19	То же, с плитой четырехгорелочной	установка	1356,49	1627,79
20	Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (без газовой плиты)	установка	333,90	400,68
21	Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями)	сигнализатор	521,72	626,07
22	Техническое обслуживание бытового газового счетчика	счетчик	176,19	211,43
23	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм включительно	10 соедин	177,39	212,87
24	св. 32 до 40 включительно	10 соедин	229,57	275,48

25	св. 40 до 50 включительно	10 соедин	365,21	438,25
26	Примечание: к позиции № 21, 22, 23 при работе с приставной лестницы применять коэффициент 1,2			
27	Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при кол-ве приборов на одном стояке до 5 включительно	стояк	651,01	781,21
28	св. 5 до 10 включительно	стояк	751,16	901,40
29	св. 10 до 15 включительно	стояк	901,40	1081,68
30	свыше 15	стояк	1051,63	1261,95
31	Примечание: к позиции 25, 26, 27, 28 при работе с приставной лестницы с перестановкой применять коэффициент 1,2 ; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках применять коэффициент 1,5)			
32	Повторный пуск газа (продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5	стояк	678,25	813,90
33	То же, при количестве приборов на одном стояке свыше 5	стояк	1085,19	1302,23
34	Техническое обслуживание лабораторной горелки	горелки	678,25	813,90
35	Обход и осмотр дворового газопровода при длине газопровода до 50 метров	объект	30,33	36,40
36	Обход и осмотр дворового газопровода при протяженности до 100 метров	объект	60,67	72,80
37	Обход и осмотр дворового газопровода при протяженности до 150 метров	объект	91,00	109,20
38	Технический осмотр пункта ГРПШ, расположенного на фасаде жилого дома индивидуальной застройки.	объект	685,72	822,86
39	Техническое обслуживание крана шарового, входящий в состав ВДГО жилого дома	кран	208,69	250,42
40	Техническое обслуживание внутридомового газопровода вне квартиры	ввод	275,43	330,52
41	Техническое обслуживание стояка	квартира	177,39	212,87
42	Техническое обслуживание калорифера газового	калорифер	445,21	534,26
43	Техническое обслуживание настенных газовых двухконтурных котлов с закрытой камерой сгорания "ARISTON", "BAXI", "GazLux", "GasEco", "Mora", "AEG", "Hermann", "Nevalux" и других аналогичных котлов	котел	588,42	706,10
44	Техническое обслуживание настенных газовых двухконтурных котлов с открытой камерой сгорания "ARISTON", "BAXI", "GazLux", "GasEco", "Mora", "AEG", "Hermann", "Nevalux" и других аналогичных котлов	котел	2841,91	3410,29
45	Техническое обслуживание напольных двухконтурных газовых котлов "VektorLux", "Лемакс", "Данко", "Ривнетерм", "Термотехник" и других аналогичных котлов	котел	2203,21	2643,85

46	Техническое обслуживание проточного автоматического водонагревателя	прибор	1484,03	1780,84
47	Проверка на герметичность фасадного газопровода	м	50,08	60,10

Примечание:


1. В составе работ включены затраты на приобретение вспомогательных материалов (смазка, мыло, ветошь, шлифовальный порошок и другие).
2. Стоимость готовых узлов, запасных частей, оборудования, деталей заменяемых при выполнении работ , а также материалов неучтенных в стоимости услуг, оплачиваются заказчиком дополнительно по действующим ценам на предприятии.
3. Состав работ в Приложении
4. При выполнении работ (оказании услуг) на объектах, находящихся за пределами населенного пункта, в котором находится офис исполнителя (филиал исполнителя, территориальный участок), к стоимости этих работ (услуг) дополнительно рекомендуется применять следующие повышающие коэффициенты на переезды:

при расстоянии до 5 км - 1,05;
от 6 до 20 км - 1,2;
от 21 до 40 км - 1,4;
от 41 до 60 км - 1,6;
от 61 до 80 км - 1,8;
от 81 до 100 км - 2,0;
свыше 100 км - 2,2.

Начальник производственно-технического отдела

Начальник планово-экономического управления

Исп. Коровин М.А.

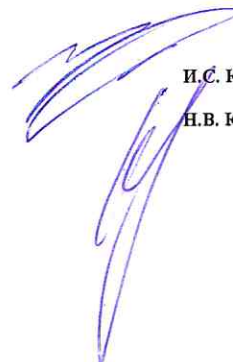

И.С. Казанцев

Н.В. Карпушина

Состав работ
на услуги АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" по техническому обслуживанию и ремонту внутреннего газопровода и бытового газового оборудования административных, общественных непроизводственного назначения и жилых зданий.

№№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Ед. изм.	Состав работ
1	2	3	4
Раздел I. Техническое обслуживание.			
1	Техническое обслуживание плиты двухгорелочной газовой	плита	Проверить соответствие установки газовой плиты и прокладки газопровода в помещении нормативным требованиям, наличие свободного доступа к газопроводу и лите. Проверить наличие тяги в вентиляционном канале. Проверить давление газа перед плитой. Проверить надежность крепления стола к корпусу плиты, отсутствие механических повреждений решетки стола, исправность духового шкафа. Проверить плавность и легкость вращения кранов плиты и на опуске, надежность фиксирования их в положении "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). При необходимости разобрать, очистить от смазки и смазать краны. Проверить герметичность соединений от крана на опуске до кранов плиты с помощью мыльной эмульсии. При необходимости устранить утечку газа. Прочистить горелки и отрегулировать горение газа на всех режимах работы плиты. В плите повышенной комфортности проверить автоматику зажигания горелок, вращение вертела и работоспособность предохранительного устройства, прекращающего подачу газа в горелку при погасании пламени. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
2	Техническое обслуживание плиты трехгорелочной газовой	плита	См п.1
3	Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной газовой	плита	См п.1
4	Техническое обслуживание двухгорелочной газовой варочной панели с духовым шкафом	плита	Проверить соответствие установки газовой варочной поверхности проектной документации и духового шкафа. Проверить наличие свободного доступа к газовой варочной поверхности и духовому шкафу. Проверить целостность и укомплектованность газовой варочной поверхности. Проверить наличие тяги в вентиляционном канале, наличие притока воздуха для сжигания газа. Проверить плавность и легкость вращения газовых кранов газовой варочной поверхности и духового шкафа на надежность фиксирования их в положении "закрыто". Разобрать, смазать и собрать краны, не обеспечивающие герметичность и плавность хода. Проверить герметичность разъемных соединений прибором или пенообразующим раствором. Проверить работоспособность, произвести наладку и регулировку автоматики газовой варочной поверхности и духового шкафа. Проверить работоспособность процесса сжигания газа на всех режимах работы газовой варочной поверхности и духового шкафа. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию.
5	Техническое обслуживание трехгорелочной газовой варочной панели с духовым шкафом	плита	См п.4
6	Техническое обслуживание четырехгорелочной газовой варочной панели с духовым шкафом	плита	См п.4
7	Техническое обслуживание двухгорелочной газовой варочной панели без духового шкафа	плита	Проверить соответствие установки газовой варочной поверхности проектной документации, проверить наличие свободного доступа к газовой варочной поверхности. Проверить целостность и укомплектованность газовой варочной поверхности, проверить наличие тяги в вентиляционном канале, наличие притока воздуха для сжигания газа. Проверить плавность и легкость вращения газовых кранов газовой варочной поверхности надежности фиксирования их в положении "закрыто", разобрать, смазать и собрать краны, не обеспечивающие герметичность и плавность хода. Проверить герметичность разъемных соединений прибором или пенообразующим раствором. Проверить работоспособность, произвести наладку и регулировку автоматики газовой варочной поверхности, отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы газовой варочной поверхности. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию
8	Техническое обслуживание трехгорелочной газовой варочной панели без духового шкафа	плита	См п.7
9	Техническое обслуживание четырехгорелочной газовой варочной панели без духового шкафа	плита	См п.8
10	Техническое обслуживание плиты двухгорелочной газовой с электрическим духовым шкафом	плита	Проверить соответствие установки газовой плиты и прокладки газопровода в помещении нормативным требованиям, наличие свободного доступа к газопроводу и плите. Проверить наличие тяги в вентиляционном канале. Проверить давление газа перед плитой. Проверить надежность крепления стола к корпусу плиты, отсутствие механических повреждений решетки стола. Визуальный осмотр электрической духовки. Проверить плавность и легкость вращения кранов плиты, надежность фиксирования их в положении "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). При необходимости разобрать, очистить от смазки и смазать краны плиты. Проверка герметичности соединений после крана на опуске и кранов плиты с помощью мыльной эмульсии. При необходимости устранить утечку газа. Прочистить горелки и отрегулировать горение газа на всех режимах работы плиты. В плите повышенной комфортности проверить автоматику зажигания горелок, вращение вертела и работоспособность предохранительного устройства, прекращающего подачу газа в горелку при погасании пламени. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнал.

11	Техническое обслуживание плиты трехгорелочной газовой с электрическим духовым шкафом	плита	См п.11
12	Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной газовой с электрическим духовым шкафом	плита	См п.11
13	Техническое обслуживание духового шкафа	шкаф	Проверка (визуальная) соответствия установки духового шкафа в помещении нормативным требованиям, состояния окраски и креплений газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий; наличия свободного доступа. Проверка наличия тяги в вентиляционном канале. Измерение давления газа перед духовым шкафом. Проверка исправности духового шкафа, плотности закрытия дверцы, вращения вертела. Проверка плавности и легкости вращения кранов духового шкафа и на опуске. Проверка надежности фиксирования кранов духового шкафа и на опуске. При необходимости разборка, очистка от смазки и смазка кранов. Проверка герметичности соединений от крана на опуске до кранов духового шкафа с помощью прибора. При необходимости устранение утечки газа. Регулировка горения газа на всех режимах работы духового шкафа. Проверка автоматики зажигания горелок и работоспособность предохранительного устройства. Инструктаж абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). Оформление результатов работ.
14	Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой двухгорелочной газовой.	установка	Проверить соответствие установки газовой плиты и баллона нормативным требованиям, наличие свободного доступа к плите и баллону. Проверить наличие тяги в вентиляционном канале. Проверить давление газа перед плитой. Проверить надежность крепления стола к корпусу плиты, отсутствие механических повреждений решетки стола, исправность духового шкафа. Проверить плавность и легкость вращения кранов плиты и на опуске, надежность фиксирования их в положении "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). При необходимости разобрать, очистить от смазки и смазать краны. Проверить герметичность соединений от крана на опуске до кранов плиты с помощью мыльной эмульсии. При необходимости устранить утечку газа. Прочистить горелки и отрегулировать горение газа на всех режимах работы плиты. В плите повышенной комфортности проверить автоматику зажигания горелок, вращение вертела и работоспособность предохранительного устройства, прекращающего подачу газа в горелку при погасании пламени. Закрыть вентиль газобаллонной установки и проверить при одной включенной газовой горелке отсутствие давления газа. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
15	Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой трехгорелочной газовой.	установка	См п.10
16	Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой четырехгорелочной газовой.	установка	См п.10
17	Техническое обслуживание газобаллонной установки, установленной в шкафу, с плитой двухгорелочной газовой.	установка	Проверить окраску и состояние газопровода, шкафа, наличие запора на дверце шкафа, предупредительных надписей. Проверить давление газа в газопроводе после регулятора давления. Проверить герметичность всех соединений с помощью мыльной эмульсии. При необходимости устранить утечку газа. Настроить редуктор на номинальное давление. Проверить окраску и состояние газопровода, шкафа, наличие запора на дверце шкафа, предупредительных надписей. Проверить давление газа в газопроводе после регулятора давления. Проверить герметичность всех соединений с помощью мыльной эмульсии. При необходимости устранить утечку газа. Настроить редуктор на номинальное давление. Проверить соответствие установки газовой плиты и баллона нормативным требованиям, наличие свободного доступа к плите и баллону. Проверить наличие тяги в вентиляционном канале. Проверить давление газа перед плитой. Проверить надежность крепления стола к корпусу плиты, отсутствие механических повреждений решетки стола, исправность духового шкафа. Проверить плавность и легкость вращения кранов плиты и на опуске, надежность фиксирования их в положении "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). При необходимости разобрать, очистить от смазки и смазать краны. Проверить герметичность соединений от крана на опуске до кранов плиты с помощью мыльной эмульсии. При необходимости устранить утечку газа. Прочистить горелки и отрегулировать горение газа на всех режимах работы плиты. В плите повышенной комфортности проверить автоматику зажигания горелок, вращение вертела и работоспособность предохранительного устройства, прекращающего подачу газа в горелку при погасании пламени. Закрыть вентиль газобаллонной установки и проверить при одной включенной газовой горелке отсутствие давления газа. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
18	Техническое обслуживание газобаллонной установки, установленной в шкафу, с плитой трехгорелочной газовой.	установка	См п.13
19	Техническое обслуживание газобаллонной установки, установленной в шкафу, с плитой четырехгорелочной газовой.	установка	См п.14
20	Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (без газовой плиты)	установка	Проверить окраску и состояние газопровода, шкафа, наличие запора на дверце шкафа, предупредительных надписей. Проверить давление газа в газопроводе после регулятора давления. Проверить герметичность арматуры и обвязки ГБУ с помощью мыльной эмульсии. При необходимости устранить утечку газа. Настроить регулятор давления на номинальное давление. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
21	Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями)	прибор	Произвести внешний осмотр сигнализатора и надежность крепления датчика в предполагаемой зоне загазованности. Проверить соединения крана и клапана отсекающего на герметичность с помощью мыльной эмульсии. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
22	Техническое обслуживание бытового газового счетчика	счетчик	Произвести внешний осмотр счетчика и наличие пломбы на присоединение счетчика. Проверить соединения на герметичность с помощью прибора и мыльной эмульсии. Проверить работоспособность счетчика и дату последней поверки. Сделать запись в журнале.
23	Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подьезде здания при диаметре до 32 мм включительно	10 соед	Проверить на герметичность фланцевые, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подьезде здания с помощью мыльной эмульсии. Сделать запись в журнале.
24	св. 32 до 40 включительно	10 соед	То же
25	св. 40 до 50 включительно	10 соед	То же
26	Примечание: к позиции 21, 22, 23 при работе с приставной лестницей применять коэффициент 1,2		
27	Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при кол-ве приборов на одном стояке до 5	стояк	Перекрыть кран на опуске перед газовыми приборами. Произвести опрессовку газовых приборов давлением 500 мм вод. ст. Отыскать места утечки и устранить их. Перекрыть краны на опуске перед приборами и на стояке, провести опрессовку стояков и газопроводов-вводов в помещении. Отыскать места утечки и устранить их. Открыть краны на опуске перед приборами и на стояке. Продуть газопровод газом. Открыть краны перед газовыми приборами, разжечь все горелки. Закрыть краны газовых приборов. Сделать запись в журнале.
28	То же, св.5 до 10 включительно	стояк	То же
29	То же, св.10 до 15 включительно	стояк	То же

30	свыше 15	стояк	То же
31	Примечание к позиции 25, 26, 27, 28 при работе с приставной лестницей с перестановкой применять коэффициент 1,2 ; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках применять коэффициент 1,5)		
32	Повторный пуск газа (продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5	стояк	Проверить состояние газопроводов. Присоединить манометр и насос, произвести контрольную опрессовку воздухом газопроводов до кранов. Снять манометр и насос, перекрыть краны, соединить внутренний газопровод с краном на вводе. Проверить герметичность соединений. Произвести продувку газом до полного вытеснения воздуха и пуск газа. Сделать запись в журнале.
33	То же, при количестве приборов на одном стояке свыше 5	стояк	То же
34	Техническое обслуживание лабораторной горелки	горелки	Проверить плавность и легкость вращения газовых кранов горелки и на опуске, надежность фиксации их в положении "закрыто". При необходимости разобрать и смазать кран горелки и кран на опуске. Очистить горелку от сажи и других загрязнений. Проверить герметичность соединений от крана на опуске до сопла с помощью мыльной эмульсии. При необходимости устранить утечку газа. Проверить работоспособность горелки. Отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
35	Обход и осмотр дворового газопровода при длине газопровода до 50 метров	объект	Произвести внешний осмотр дворового газопровода с выявлением внешних признаков утечек газа. Выявить наличие вибрации, сплющивания, недопустимого прогиба газопровода, перемещения его за пределы опор, изгиба и повреждения опор. Проверить состояние отключающих устройств, средств защиты от падения электропроводов, креплений и окраски газопровода.
36	Обход и осмотр дворового газопровода при протяженности до 100 метров	объект	То же
37	Обход и осмотр дворового газопровода при протяженности до 150 метров	объект	То же
38	Технический осмотр пункта ГРПШ, расположенного на фасаде жилого дома индивидуальной застройки.	объект	Открыть дверцу ГРПШ. Проверить шкаф на загазованность и проветрить. Выполнить визуальную проверку технического состояния газопровода и оборудования ГРПШ. Убедиться в отсутствии деформаций, сколов, трещин. Очистить газопровод, оборудование шкафа от пыли, грязи и посторонних предметов. Проверить внешним осмотром правильное положение молоточка и надежность сцепления рычагов предохранительно-запорного клапана. Проверить на манометре клеймо срока госповерки и пломбу. Снять показания давления газа по манометру среднего давления. Подключить контрольный манометр по низкому давлению, снять показания. Проверить внешним осмотром положение кранов, которые должны быть открыты или закрыты в соответствии со схемой ГРПШ. Проверить наличие пломбы на кране перед ПСК. Проверить герметичность всех соединений и арматуры обмыливанием (при обнаружении утечки газа сообщить в службу АДС) Закрыть дверцу шкафа.
39	Техническое обслуживание крана шарового, входящий в состав ВДГО жилого дома	кран	Очистка крана от загрязнений, ржавчины, пыли, протереть ветошью. Расходить кран. Отцентровать плавность хода подтяжкой нахлестной гайки. Проверить герметичность соединений.
40	Техническое обслуживание внутридомового газопровода вне квартиры	ввод	Проверить соответствие прокладки газопровода проектной документации. Проверить наличие свободного доступа к открыто проложенным газопроводам. Проверить состояние окраски и креплений газопроводов, наличие и целостность футляров в местах прокладки газопроводов через конструкции зданий. Проверить и отрегулировать плавность и легкость вращения кранов, установленных на газопроводе, надежность фиксирования их в положении «закрыто». Разобрать, смазать и собрать краны, не обеспечивающие герметичность и плавность хода. Оформить соответствующую документацию
41	Техническое обслуживание стояка	квартира	Проверить соответствие прокладки газопровода проектной документации. Проверить наличие свободного доступа к открыто проложенным газопроводам. Проверить состояние окраски и креплений газопроводов, наличие и целостность футляров в местах прокладки газопроводов через конструкции зданий. Проверить плавность и легкость вращения кранов, установленных на газопроводе, надежность фиксирования их в положении «закрыто». Разобрать, смазать и собрать краны, не обеспечивающие герметичность и плавность хода. Проверить герметичность разъемных соединений прибором или пенообразующим раствором. Оформить соответствующую документацию.
42	Техническое обслуживание калорифера газового	калорифер	Проверить соответствие установки газового калорифера проектной документации. Проверить наличие свободного доступа к газовому калориферу. Проверить целостность и укомплектованность газового калорифера. Проверить наличие тяги в дымоходе и вентиляционном канале, наличие притока воздуха для сжигания газа. Проверить состояние дымоотвода. Проверить плавность и легкость вращения крана газового калорифера и крана на опуске, надежность фиксирования их в положении «закрыто». Разобрать, смазать и собрать краны, не обеспечивающие герметичность и плавность хода. Очистить прерыватель тяги, горелку от сажи и других загрязнений. Проверить герметичность разъемных соединений прибором или пенообразующим раствором. Проверить работоспособность, произвести наладку и регулировку автоматики газового калорифера. Отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы газового калорифера. Проверить работоспособность газового калорифера. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию.
43	Техническое обслуживание настенных газовых двухконтурных котлов с закрытой камерой сгорания «ARISTON», «BAXI», «GazLux», «GasEco», «Mora», «AEG», «HeraMall», «NevaLux» и других аналогичных котлов	котел	Проверить соответствие установки газового котла проектной документации. Проверить наличие свободного доступа к газовому котлу. Проверить целостность и укомплектованность газового котла. Проверить наличие тяги в дымоходе и вентиляционном канале, наличие притока воздуха для сжигания газа. Проверить состояние дымоотвода и воздухопровода, обеспечивающего подачу воздуха для сжигания газа. Проверить надежность крепления газового котла. Произвести демонтаж вентилятора. Очистить вентилятор. Установить вентилятор. Проверить плавность и легкость вращения газового крана на опуске, надежность фиксирования его в положении «закрыто». Проверить плавность и легкость вращения вентилей холодной и горячей воды, надежность фиксирования их в положении «закрыто». Разобрать, смазать и собрать краны, не обеспечивающие герметичность и плавность хода. Проверить надежность фиксирования газового клапана в положении «закрыто». Разобрать, смазать и собрать газовый клапан, не обеспечивающий герметичность. Проверить герметичность водоподводящих коммуникаций при закрытых кранах водоразбора. Очистить камеру сгорания, горелку, устройства системы розжига и теплообменники от сажи и других загрязнений. Проверить герметичность разъемных соединений прибором или пенообразующим раствором. Проверить работоспособность автоматики газового котла. Очистить автоматику газового котла. Проверить работоспособность газового котла. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию.
44	Техническое обслуживание настенных газовых двухконтурных котлов с открытой камерой сгорания «ARISTON», «BAXI», «GazLux», «GasEco», «Mora», «AEG», «HeraMall», «NevaLux» и других	котел	Проверить соответствие установки газового котла проектной документации. Проверить наличие свободного доступа к газовому котлу. Проверить целостность и укомплектованность газового котла. Проверить наличие тяги в дымоходе и вентиляционном канале, наличие притока воздуха для сжигания газа. Проверить состояние дымоотвода. Проверить надежность крепления газового котла. Проверить плавность и легкость вращения газового крана на опуске, надежность фиксирования его в положении «закрыто». Проверить плавность и легкость вращения вентилей холодной и горячей воды, надежность фиксирования их в положении «закрыто». Разобрать, смазать и собрать краны, не обеспечивающие герметичность и плавность хода. Проверить надежность фиксирования газового клапана в положении «закрыто». Разобрать, смазать и собрать газовый клапан, не обеспечивающий герметичность. Проверить герметичность водоподводящих коммуникаций при закрытых кранах водоразбора. Очистить прерыватель тяги (стабилизатор тяги, дымовой колпак), камеру сгорания, горелку, устройства системы розжига и теплообменники от сажи и других загрязнений. Проверить герметичность разъемных соединений прибором или пенообразующим раствором. Проверить работоспособность автоматики газового котла. Очистить автоматику газового котла. Проверить работоспособность газового котла. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию.

45	Техническое обслуживание напольных двухконтурных газовых котлов «VektorLux», «Лемакс», «Данко», «Ривинтерм», «Термотехник» и других аналогичных котлов	котел	Проверить соответствие установки газового котла проектной документации. Проверить наличие свободного доступа к газовому котлу. Проверить целостность и укомплектованность газового котла. Проверить наличие тяги в дымоходе и вентиляционном канале, наличие притока воздуха для сжигания газа. Проверить состояние дымоотвода. Проверить плавность и легкость вращения крана на опуске, надежность фиксирования его в положении «закрыто». Проверить плавность и легкость вращения вентилей холодной и горячей воды, надежность фиксирования их в положении «закрыто». Разобрать, смазать и собрать краны, не обеспечивающие герметичность и плавность хода. Проверить герметичность водоподводящих коммуникаций при закрытых кранах водоразбора. Очистить прерыватель тяги, горелку, устройства системы розжига и турбулизатор от сажи и других загрязнений. Проверить герметичность разъемных соединений прибором или пенообразующим раствором. Проверить работоспособность, произвести наладку и регулировку автоматики газового котла. Отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы газового котла. Проверить работоспособность газового котла. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию.
46	Техническое обслуживание проточного автоматического водонагревателя	прибор	Проверить соответствие установки проточного водонагревателя и прокладки газопровода в помещении нормативным требованиям, наличие свободного доступа к газопроводу и водонагревателю. Проверить наличие тяги в дымовом и вентиляционном котлах, состояние дымовой трубы водонагревателя. Проверить надежность крепления водонагревателя. Проверить плавность и легкость вращения газового крана водонагревателя и крана на опуске, надежность фиксирования их в положении «закрыто». Проверить работоспособность вентиля холодной воды, плотность водоподводящих коммуникаций при закрытых кранах водоразбора. При необходимости разобрать, очистить от старой смазки и смазать краны. Разобрать водяную часть крана блок-крана, проверить состояние мембраны, фильтра и других деталей водонагревателя, прочистить водоподводящие каналы. Очистить горелку и теплообменник от сажи и других загрязнений. Отрегулировать горение газа на всех режимах работы водонагревателя. Проверить герметичность соединений от крана на опуске до крана водонагревателя с помощью мыльной эмульсии. При необходимости устранить утечку газа. Проверить работоспособность водонагревателя и автоматики безопасности. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.

Начальник производственно-технического отдела



И.С. Казанцев